

# 仮設送水管工事計算書

[illegible]

仮設送水管工事計算書

[illegible]

## 送水管工事計算書&lt; φ 250DIP (GX) &gt;

[illegible]

# 既設管撤去工事計算書

[illegible]

仮設送水管工事 管土工集計表

[illegible]

本設送水管工事 管土工集計表＜φ250DIP(GX)＞

[illegible]

# 管 土 工 数 量 計 算 書

泉台町【1工区】

EAT-1-1.2不断水管土工(φ250)

市道As A=2.90×2.17\_1.37×2.04 DP=1.2

1箇所当り

	名 称	明 細	算 式	単位	数 量
	舗装版切断工	アスファルト舗装 15cm以下	$(2.90 + 4.21) \times 2$	m	14.220
	As取壊し直接掘削・積込工	山積0.45平積0.35m3 BH 15cm以下	$2.90 \times 2.17 + 1.37 \times 2.04$	m2	9.088
	機械掘削工	山積0.28平積0.2m3 BH 床掘 (後方超小旋回型)	$2.90 \times 2.17 \times 1.00 + 1.37 \times 2.04 \times 1.69$	m3	11.016
	人力掘削工(床掘り)	粘性土・砂・砂質土・礫質土	$(2.17 \times 0.82 - 0.27^2 \times \pi/4) \times 2.90$	m3	4.994
	機械埋戻し工	山積0.28平積0.2m3 BH 購入土 (後方超小旋回型)	$(2.17 \times 1.52 - 0.27^2 \times \pi/4) \times 2.90$	m3	13.284
	下層路盤工	200mm(再生クラッシャー RC-40) 車道部(1層)	$2.90 \times 2.17 + 1.37 \times 2.04$	m2	9.088
	上層路盤工	120mm(粒調碎石 M-30) 車道部(1層)	$2.90 \times 2.17 + 1.37 \times 2.04$	m2	9.088
	表層工	t=3cm 密粒度As(13) 1.4m未満(車道・路肩部)	$2.90 \times 2.17 + 1.37 \times 2.04$	m2	9.088
	発生土運搬工	機械積込 山積0.28平積0.2m3 BH 4 t 積、6.0km以下	$11.016 + 4.994$	m3	16.010
	Asカマ運搬工	機械積込 舗装厚15cm以下 10 t 積、6.5km以下	$9.088 \times 0.050$	m3	0.454

管 土 工 数 量 計 算 書

泉台町【1工区】

EA-1-0.3仮設布設管土工(φ250)

市道As W=0.60 DP=0.3

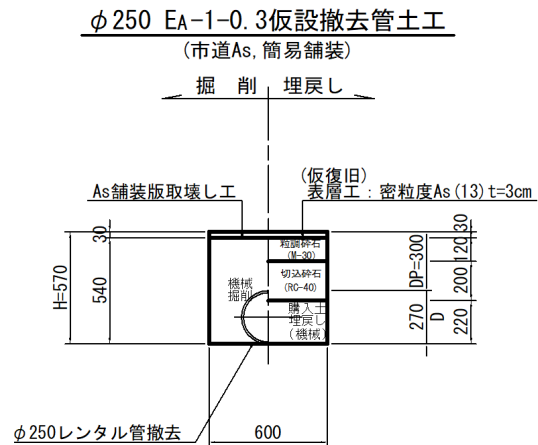
1m当り

	名 称	明 細	算 式	単位	数 量
<div data-bbox="224 375 761 861"> <p><b>φ250 EA-1-0.3仮設布設管土工</b> (市道As, 簡易舗装)</p> <p>掘 削 埋 戻 し</p> <p>As舗装版取壊し工</p> <p>(仮復旧) 表層工: 密粒度As(13) t=3cm</p> <p>600</p> <p>φ250 レンタル管</p> </div>	舗装版切断工	アスファルト舗装 15cm以下	1.00 × 2.00	m	2.000
	As取壊し直接掘削・積込工	山積0.45平積0.35m <sup>3</sup> BH 15cm以下	0.60 × 1.00	m <sup>2</sup>	0.600
	機械掘削工	山積0.28平積0.2m <sup>3</sup> BH 床掘 (後方超小旋回型)	0.60 × 0.52 × 1.00	m <sup>3</sup>	0.312
	機械埋戻し工	山積0.28平積0.2m <sup>3</sup> BH 購入土 (後方超小旋回型)	$(0.60 \times 0.22 - 0.27^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m <sup>3</sup>	0.075
	下層路盤工	200mm(再生グッチャラン RC-40) 車道部(1層)	0.60 × 1.00	m <sup>2</sup>	0.600
	上層路盤工	120mm(粒調砕石 M-30) 車道部(1層)	0.60 × 1.00	m <sup>2</sup>	0.600
	表層工	t=3cm 密粒度As(13) 1.4m未満(車道・路肩部)	0.600	m <sup>2</sup>	0.600
	発生土運搬工	機械積込 山積0.28平積0.2m <sup>3</sup> BH 4 t 積、6.0km以下	0.312	m <sup>3</sup>	0.312
	Asカマ運搬工	機械積込 舗装厚15cm以下 10 t 積、6.5km以下	0.600 × 0.050	m <sup>3</sup>	0.030



泉台町【1工区】

1m 当り

[illegible]

# 管 土 工 数 量 計 算 書

泉台町【1工区】

EA-1-1. 2仮設撤去管土工 (φ 250)

市道As W=0.60 DP=1.2

1m当り

	名 称	明 細	算 式	単位	数 量
 <p>φ 250 EA-1-1. 2仮設撤去管土工 (市道As, 簡易舗装) 掘 削 埋戻し</p> <p>As舗装版取壊し工</p> <p>(仮復旧) 表層工: 密粒度As(13)t=3cm</p> <p>箱調砕石 (M-30)</p> <p>切込砕石 (RC-40)</p> <p>購入土 埋戻し (機械)</p> <p>機械掘削</p> <p>H=1470</p> <p>1440</p> <p>30</p> <p>200</p> <p>120</p> <p>30</p> <p>DP=1200</p> <p>1120</p> <p>270</p> <p>600</p> <p>φ 250レンタル管撤去</p>	舗装版切断工	アスファルト舗装 15cm以下	1.00 × 2.00	m	2.000
	As取壊し直接掘削・積込工	山積0.45平積0.35m3 BH 15cm以下	0.60 × 1.00	m2	0.600
	機械掘削工	山積0.28平積0.2m3 BH 床掘 (後方超小旋回型)	$(0.60 \times 1.44 - 0.27^2 \times \pi/4) \times 1.00$	m3	0.807
	機械埋戻し工	山積0.28平積0.2m3 BH 購入土 (後方超小旋回型)	0.60 × 1.12 × 1.00	m3	0.672
	下層路盤工	200mm (再生グッチャラン RC-40) 車道部 (1層)	0.60 × 1.00	m2	0.600
	上層路盤工	120mm (粒調砕石 M-30) 車道部 (1層)	0.60 × 1.00	m2	0.600
	表層工	t=3cm 密粒度As(13) 1.4m未満 (車道・路肩部)	0.600	m2	0.600
	発生土運搬工	機械積込 山積0.28平積0.2m3 BH 4 t 積、6.0km以下	0.807	m3	0.807
	Asカマ運搬工	機械積込 舗装厚15cm以下 10 t 積、6.5km以下	0.600 × 0.030	m3	0.018

泉台町【1工区】

1m 当り

